

Impresa: FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA

Struttura: Asl Cesena

Numero Commessa: 112/001-2, L1049-16, L1050-16,

Trimestre svolgimento attività: ☒ 1° Trimestre ☐ 2° Trimestre ☐ 3° Trimestre ☐ 4° Trimestre

Data/e: 19/01/2026 20/01/2026 21/01/2026 22/01/2026

Numero giornate/uomo di ispezione: 4

Documenti di riferimento per lo svolgimento delle verifiche di processo e di risultato:

SPECIFICA TECNICA ANMDO-IQC PULIZIA E SANIFICAZIONE IN SANITA'- Manuale dei Controlli requisiti di processo e di risultato in rev 02 del 2016-05-06

Documenti di riferimento dell'Impresa: SPECIFICA TECNICA ANMDO-IQC PULIZIA E SANIFICAZIONE IN SANITA'- Manuale dei Controlli requisiti di processo e di risultato in rev 02 del 2016-05-06

OGGETTO DI ISPEZIONE:

Indirizzo	Tipo di Sede	Reparto/Servizio	Livello di Rischio
Viale Ghirotti, 286 47023 Cesena (Fc)	Cantiere: Ospedale M. Bufalini	S.O. Neurochirurgia	Alto
		Blocco Operatorio	Alto
		TIP/TIN	Alto
		Medicina interna	Medio
		Otorino	Medio
		Ortopedia	Medio
Via G. Marconi, 36 47026 Bagno di Romagna	Cantiere: Ospedale S. Piero in Bagno	Lungodegenza	Medio
		CAU	Medio
Via Decio Raggi, 16 47025 Mercato Saraceno	Cantiere: Ospedale Cappelli	Radiologia	Medio
		Polo odontoiatrico	Medio
Corso Perticari, 119 47039 Savignano sul Rubicone	Cantiere: Ospedale Santa Colomba	Hospice	Medio
		Ospedale di comunità	Medio
Via Abba, 102 47042 Cesenatico	Cantiere: Ospedale Marconi	Lungodegenza blu	Medio
		Fisioterapia	Medio
P.zza della liberazione, 60 47023 Pievesistina (FC)	Cantiere: Laboratorio Unico AVR	Citogenetica	Medio
		Corelab	Medio

PERSONALE IQC:

	Nome e Cognome	Ruolo
per IQC	Paola Piccione	RGVI

PERSONALE IMPRESA E PERSONALE STRUTTURA SANITARIA

	Nome e Cognome	Ruolo
per l'impresa	Massimo Michelini	Responsabile Cantiere
per la Struttura Sanitaria	Silvia Vecchiadini	Controller Direzione

RISCONTRI DELL'ATTIVITA' DI ISPEZIONE

La verifica si è svolta in un clima sereno e collaborativo.

In tutte le strutture, i controlli, visivi e strumentali, sono risultati in maggioranza conformi secondo lo standard ANMDO-IQC di riferimento.

Di seguito il dettaglio della verifica:

Ospedale Cappelli (Mercato Saraceno): i controlli, visivi e strumentali, sono risultati tutti conformi secondo lo standard ANMDO- IQC di riferimento.

Sono stati verificati 124 elementi, di cui 13 strumentalmente.

Nel primo trimestre l'Indice di prestazione di risultato si fissa al 100%.

Ospedale Santa Colomba (Savignano): i controlli, visivi e strumentali, sono risultati tutti conformi secondo lo standard ANMDO- IQC di riferimento.

Sono stati verificati 160 elementi di cui 17 strumentalmente.

L'indice di prestazione di risultato si fissa al 100% .

Ospedale Marconi (Cesenatico): i controlli, visivi e strumentali, sono risultati tutti conformi secondo lo standard ANMDO- IQC di riferimento.

Sono stati verificati 131 elementi, di cui 15 strumentalmente.

L'Indice di prestazione di risultato si fissa al 100%.

Ospedale S. Piero in Bagno: in questa struttura il servizio è dato in subappalto alla cooperativa "Adria coop", la qualità del servizio rimane comunque in linea con le altre strutture sottoposte a controllo.

Su 157 elementi verificati (di cui 16 con tampone) sono emerse 2 NC strumentali.

L'Indice di prestazione di risultato si fissa al 99,21%.

Ospedale Bufalini (Cesena): i controlli, visivi e strumentali, sono risultati in maggioranza conformi secondo lo standard ANMDO- IQC di riferimento.

Su un totale di 530 elementi verificati (di cui 57 con tampone) sono emerse 3 NC strumentali.

Al termine della verifica è stato effettuato l'accesso al sistema geis per valutare l'andamento della verifica appena conclusa.

L'indice di prestazione di risultato si fissa al 99,45% a conferma del buon livello raggiunto nell'erogazione e gestione del servizio.

Laboratorio Unico AVR: i controlli, visivi e strumentali, sono risultati tutti conformi secondo lo standard ANMDO- IQC di riferimento.

Sono stati verificati 92 elementi, di cui 10 con tampone.

L'indice di prestazione di risultato si fissa al 100%.

Non Conformità di Processo:

(rif. Check list di processo allegata al Manuale dei Controlli ANMDO-IQC)

Raccomandazioni:

Processo di ricondizionamento MOP e panni

In questa verifica è stato effettuato il controllo sul Sistema di ricondizionamento a bassa temperatura dei materiali per la pulizia e la sanificazione ambientale (MOP e panni per spolveratura) previsto a cadenza semestrale.

Documenti di riferimento dell'Impresa: DISCIPLINARE TECNICO Processo di ricondizionamento a bassa temperatura dei materiali per la pulizia e sanificazione ambientale Rev. 0 del 18/09/2019

La verifica si è svolta presso il cantiere Ospedale Bufalini nel locale lavanderia.

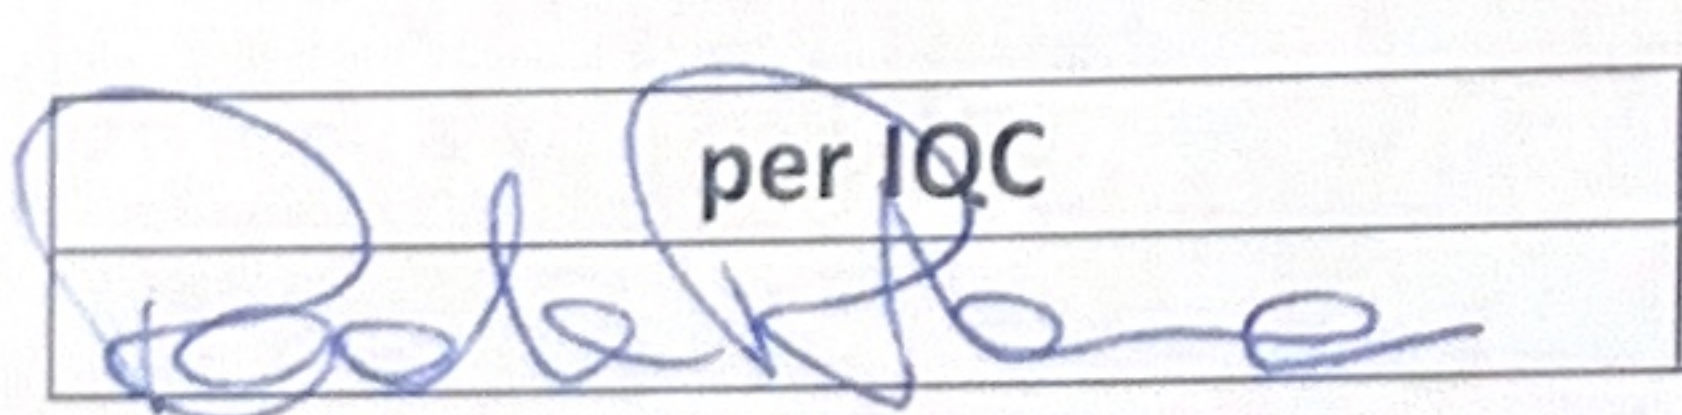
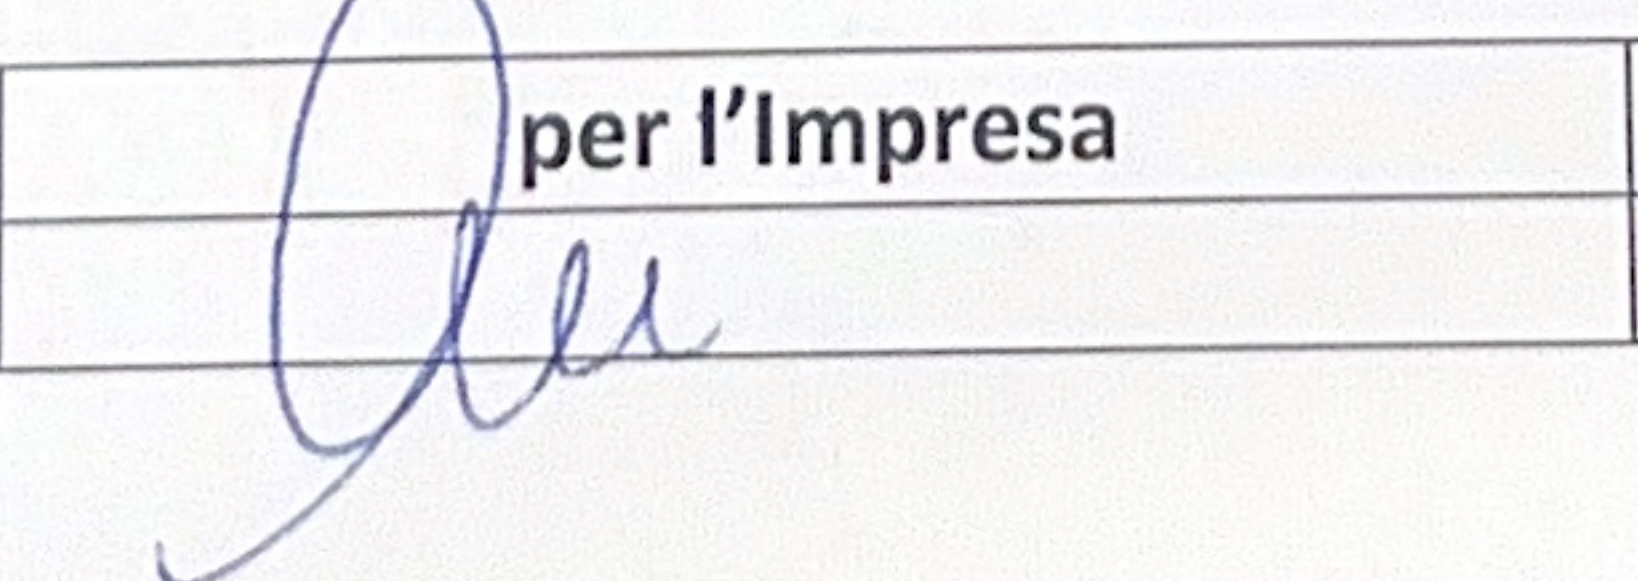
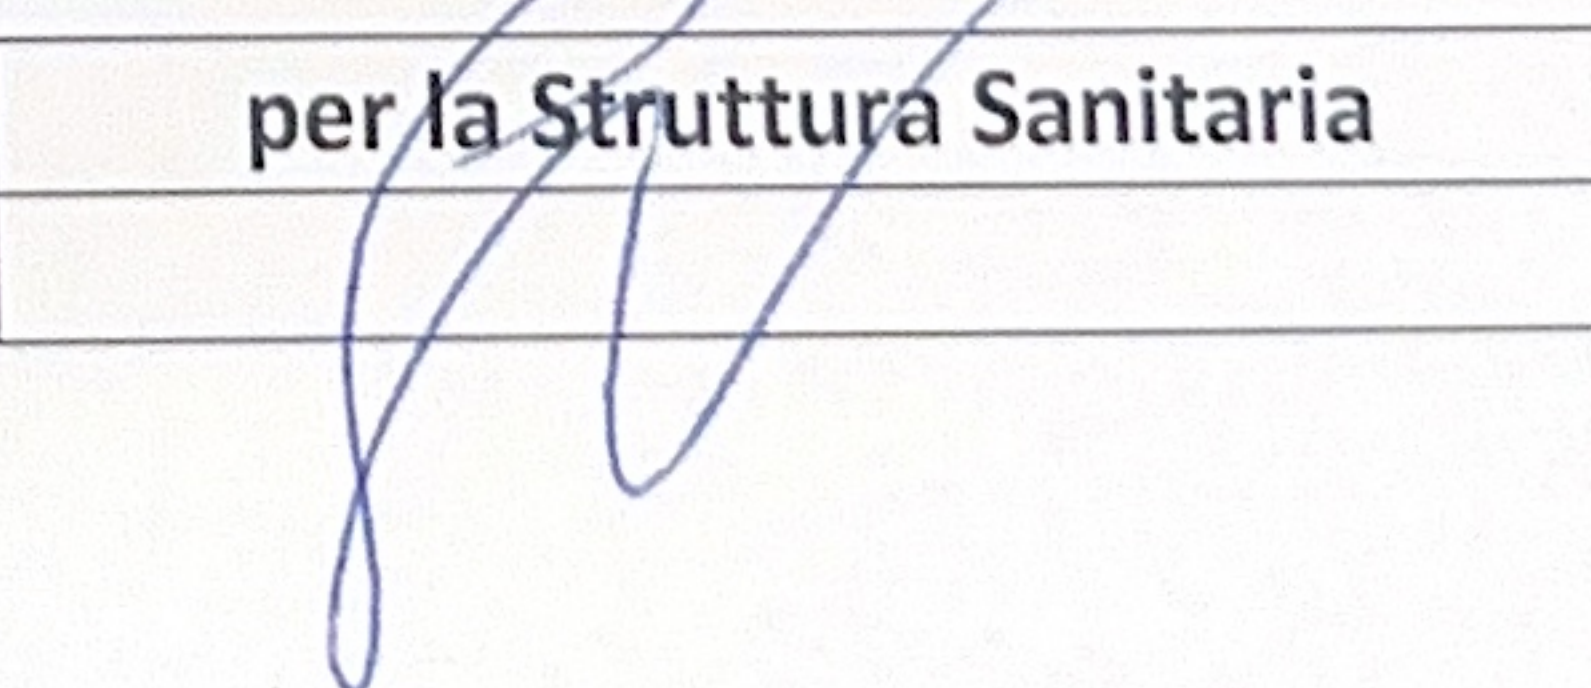
L'audit, svolto sul processo di riconversione del materiale destinato alla pulizia e sanificazione in ambito sanitario, prende in esame il ciclo di lavaggio a 90°C e prevede il controllo del processo di pulizia svolto utilizzando mop ed i pannetti ricondizionati (come da protocollo sperimentale).

Sono stati eseguiti controlli strumentali con bioluminometro nei locali di lavanderia sulle attrezzature di pertinenza i cui risultati sono di seguito riportati:

SUPERFICI ESAMINATE	RLU
Ripiano interno carrello pulito mop	11
Interno cestello lavatrice mop	3
Interno cestello lavatrice pannetti	3
Interno contenitore mop (carrello operativo)	11
Interno contenitore pannetti (carrello operativo)	5

Dalla verifica strumentale si evince una situazione del tutto sotto controllo delle attività sottese al processo di ricondizionamento dei materiali, da sottolineare i valori estremamente bassi ottenuti dal controllo ricordando che i range di riferimento sono 0-100 → conforme 100-150 → conforme con attenzione >150 → non conforme

FIRME PRESENTI

per IQC	per l'Impresa	per la Struttura Sanitaria
		

Data: 22/01/2026